


Rapport d'essai n° : 19G0670 (Gravillon 10/20 Concassé Rouge)

Objet		Analyse granulométrique (NF EN 933-1) *						
Donneur d'ordre	POUZZOLANES DES DOMES	Tamis (mm)	(%min) ●	(%min) ■	Tamisats (%)	(%max) ■	(%max) ●	Niveau
Affaire	LD/01/19/129	0,063			1,6			
Installation de traitement (i)	POUZZOLANE DES DOMES	0,500			3,9			
Prélèvement de l'échantillon		4			4			
Nature (i)	Gravillon 10/20 Concassé Rouge	5			5			
Date de prélèvement	13/03/2019	5,6			6			
Lieu	CARRIERE	6,3			7			
Sté / Opérateur	LD Contrôles: PEYRARD	7,1			9			
Mode opératoire	Par pelle sur stock	8			13			
Origine des matériaux (i)	Pouzzolane des Dômes	9			16			
Préparation		10			19			
Quantité à réception	Conforme	11,2			23			
Mode opératoire	Par quartage à plat	12,5			28			
Date de réception	13/03/2019	14			39			
		16			61			
		18			82			
Autres essais		20			95			
		22,4			100			
		25			100			
		Résultats				Niveau		
		min ²	min ¹	max ¹	max ²			
Teneur en fines : f (%) * (NF EN 933-1)				1,6				
Teneur en eau : W (%) -				6,7				

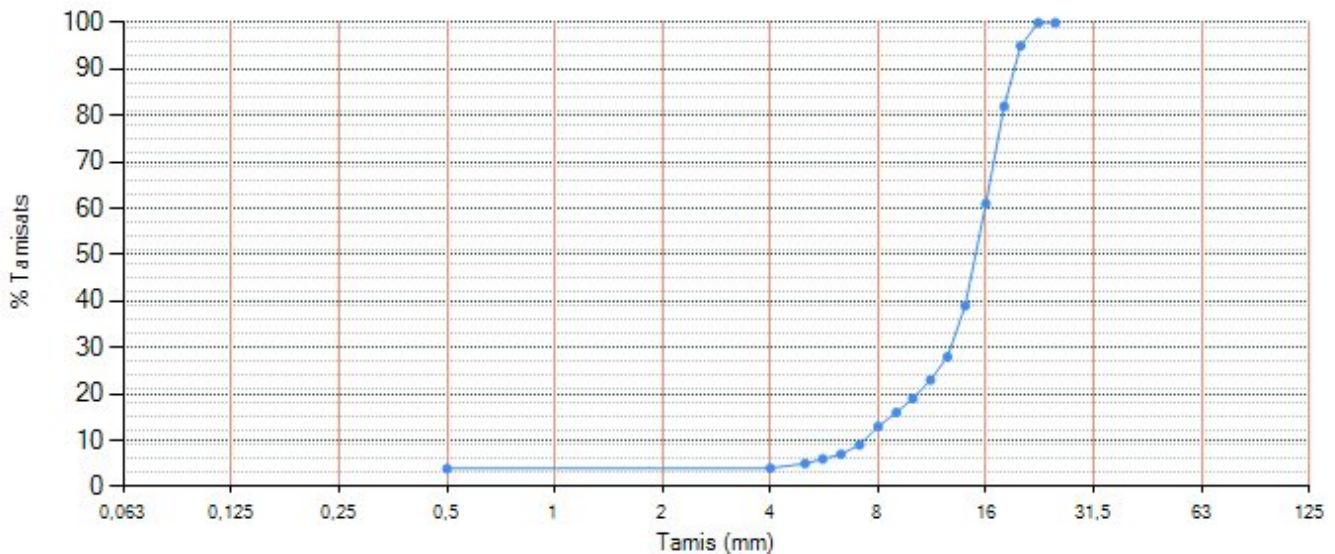

Observations :

Essai réalisé par lavage et tamisage

A été réalisé à Aurillac, le 21 mars 2019

Essai réalisé par :

Alexandre DELMAS

Le Responsable section granulats :

Sylvain PECHAUD